






ลำดับที่	ข้อกำหนด
1.	ให้ได้รับแจ้งสำเนาของพยานหลักฐานต่อศาลอาญามาตรฐาน กบด เพาะประสิทธิ์หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้รับแจ้งคดีมีข้อสงสัยให้เขียนชี้แจงให้ผู้จัดตั้งศูนย์ควบคุมบังคับคดีตามบทลงโทษโดยแยกคดีกรณีนี้แจ้ง และขอถอนคดีออก
2.	กรณีที่ยังไม่พบพยานหลักฐานเพิ่มเติม ยกเลิก ให้ผู้รับแจ้งแจ้งทางหนังสือศาลอาญามาตรฐาน เพื่อยกเลิกการพิจารณาคดีกรณีนี้ให้ศาลอาญามาตรฐาน
3.	ถ้าไม่พบผู้ไม่พบพยานหลักฐานเพิ่มเติม ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานภายในคดีนี้ วันที่ 02-2558
4.	พลเอกทรมมีให้กำหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานภายในคดีนี้ วันที่ 02-2558
5.	พล 5 ให้ใช้วิธีการอื่นต่อไปให้ผู้จัดตั้งศูนย์ควบคุมบังคับคดี
6.	พล 6 ให้ใช้วิธีการอื่นต่อไปให้ผู้จัดตั้งศูนย์ควบคุมบังคับคดี
7.	N หมายถึง ผู้ปกครองหรือผู้ปกครอง
8.	E หมายถึง ผู้ปกครองหรือผู้ปกครอง
ผู้จัดตั้ง	รายละเอียด
	หน่วยข้อมูลคดีหรือผู้รับแจ้งคดีตามมาตรฐานในแบบกำหนด
	หน่วยข้อมูลคดีตามความหมายตามในแบบกำหนด
	หน่วยข้อมูลตามคำพิพากษาของศาลอาญามาตรฐานในแบบกำหนด
	หน่วยข้อมูลตามคำพิพากษาของศาลอาญามาตรฐานในแบบกำหนด

หมายเหตุ

- ท่อปลอก หากมีได้ระบุไว้ในแบบให้ต้นลวดหรือชุดวาง ให้ยึดถือการรูชุดวาง ความยาวตามที่แบบกำหนดไว้

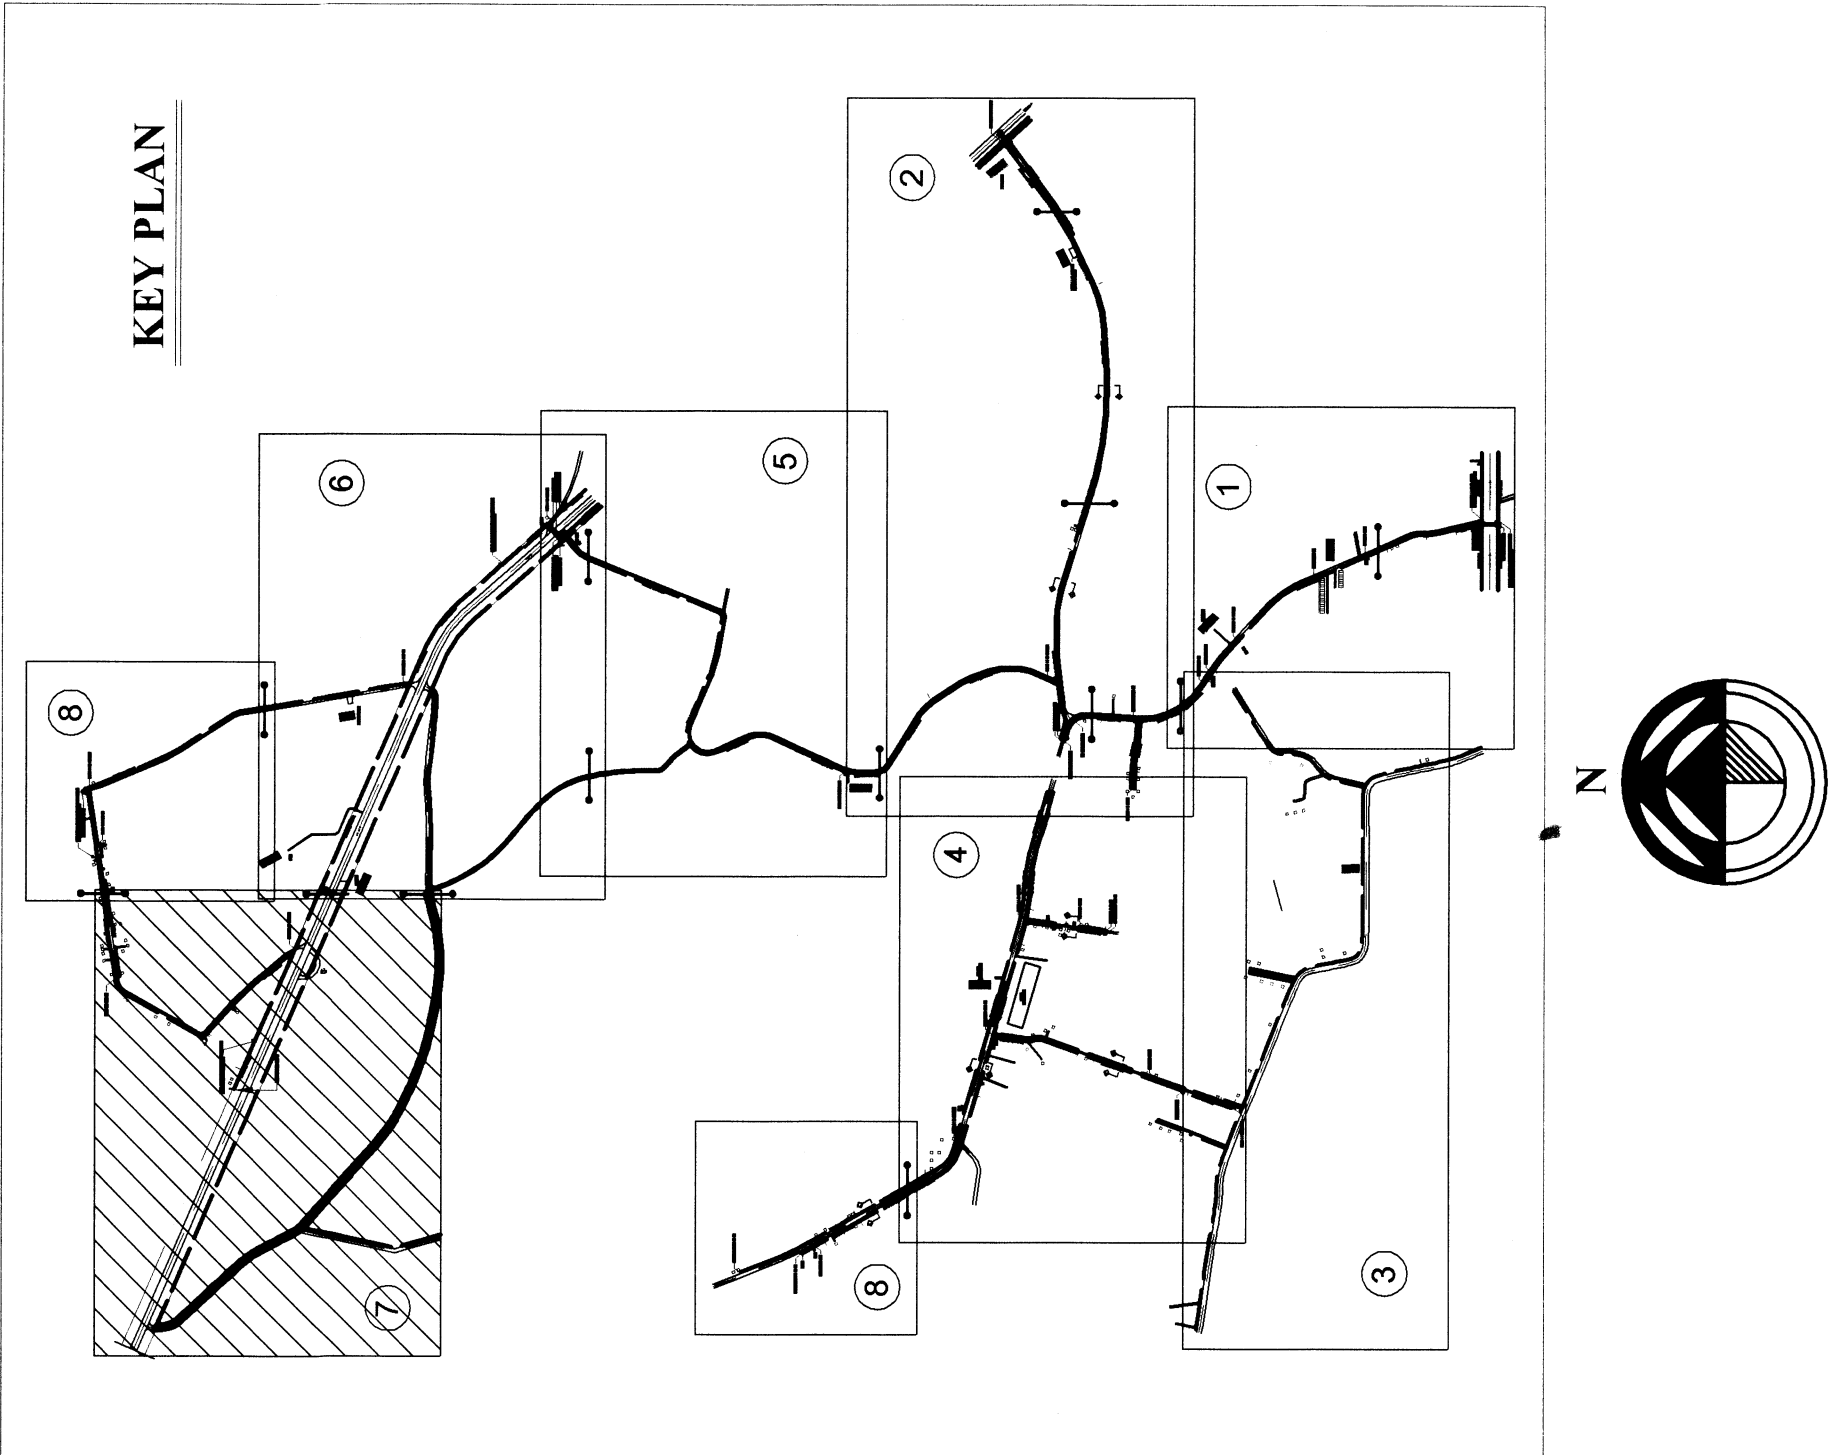

พนักงานช่างต่อสายหน้า

บริเวณ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ตำบลอุ้มของ อำเภออุ้มของ จังหวัดสุพรรณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุททอง

มาตราส่วน 1 : 1000

เทศบาลตำบลหัวทุ่ง ดำเนินการเอง



การประสานส่วนภูมิภาคเขต 3

[illegible]